



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695885

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器  
RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、RDM5P-630LR、RDM5P-630MR、  
RDM5P-630HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 17 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010307695885

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDM5P-630L、RDM5P-630M、RDM5P-630H、RDM5P-630LR、RDM5P-630MR、RDM5P-630HR;  
Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue: AC400V/690V; In: 400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V:L 型:Ics:50kA, Icu:50kA;M 型:Ics:70kA, Icu:70kA; H 型:Ics:75kA, Icu:100kA; AC690V:L 型:Ics:10kA, Icu:20kA;M 型:Ics:15kA, Icu:25kA; H 型:Ics:18kA, Icu:35kA; 选择性类别:A; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 50Hz 配用的辅助触头:2NO2NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头: 2NO2NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

## 3.3 型号的解析:

RD M 5 P- 630 □ R / □ □ □

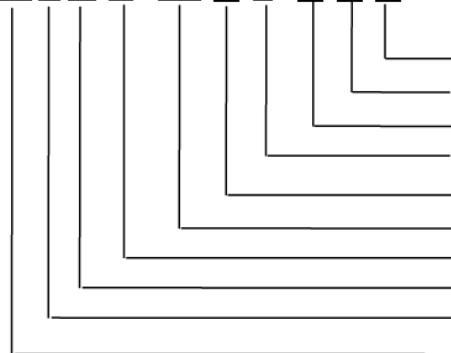

- 通途代号: 配电用无代号, "2"表示保护电动机用,
- 脱扣器方式及附件代号: (见表 2)
- 极数: 3—三极, 4—四极
- 无代号: 普通产品; R: 项目专用
- 分断能力级别: L: 50kA, M: 70kA, H: 100kA
- 壳架等级额定电流(A)
- 行业特供型号
- 设计代号
- 塑料外壳式断路器
- 企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司