

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107394587

发证日期: 2023 年 07 月 06 日

有效期至: 2033 年 07 月 05 日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 直流断路器
RDX6-63/DC ; 详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107394587

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDX6-63/DC;

Ue: DC250V (1P 外形)、DC500V (2P 外形)、DC750V (3P 外形)、DC1000V (4P 外形);

Uimp: 6kV;

Ui: 1000V;

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;


过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu=6kA;

选择性类别: A 类; 具有隔离功能;

接线方式: 1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形。

接线图:

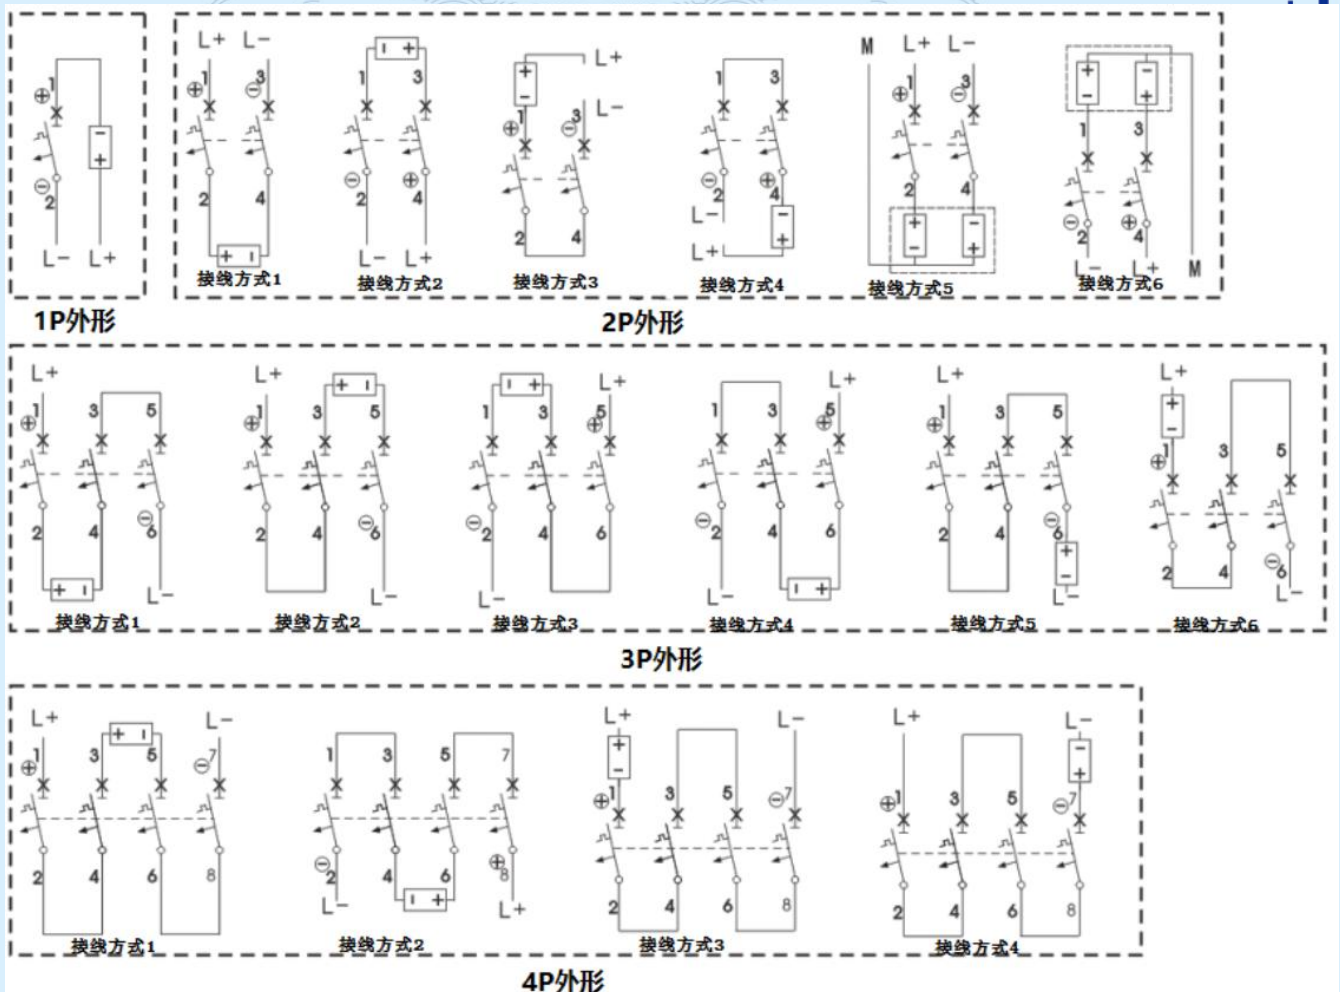

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107394587


第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

接线图说明：

- 1、L+：电源正极，L-：电源负极；
- 2、 断路器正极，-  断路器负极；
- 3、 负载；
- 4、直流电源通常：“L-”接负极，正负电源系统中极性“M”接地。

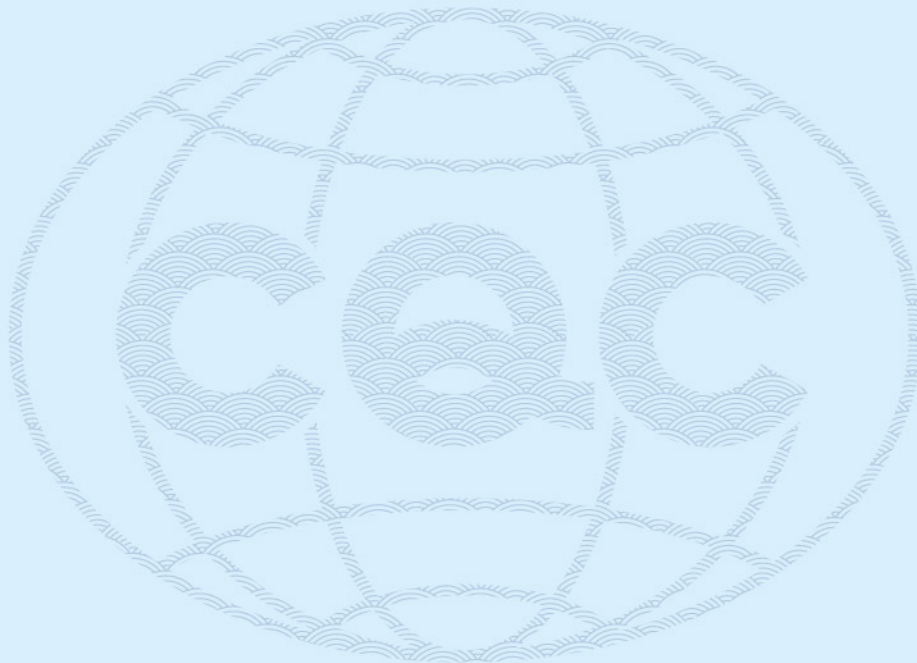

中国质量认证中心